
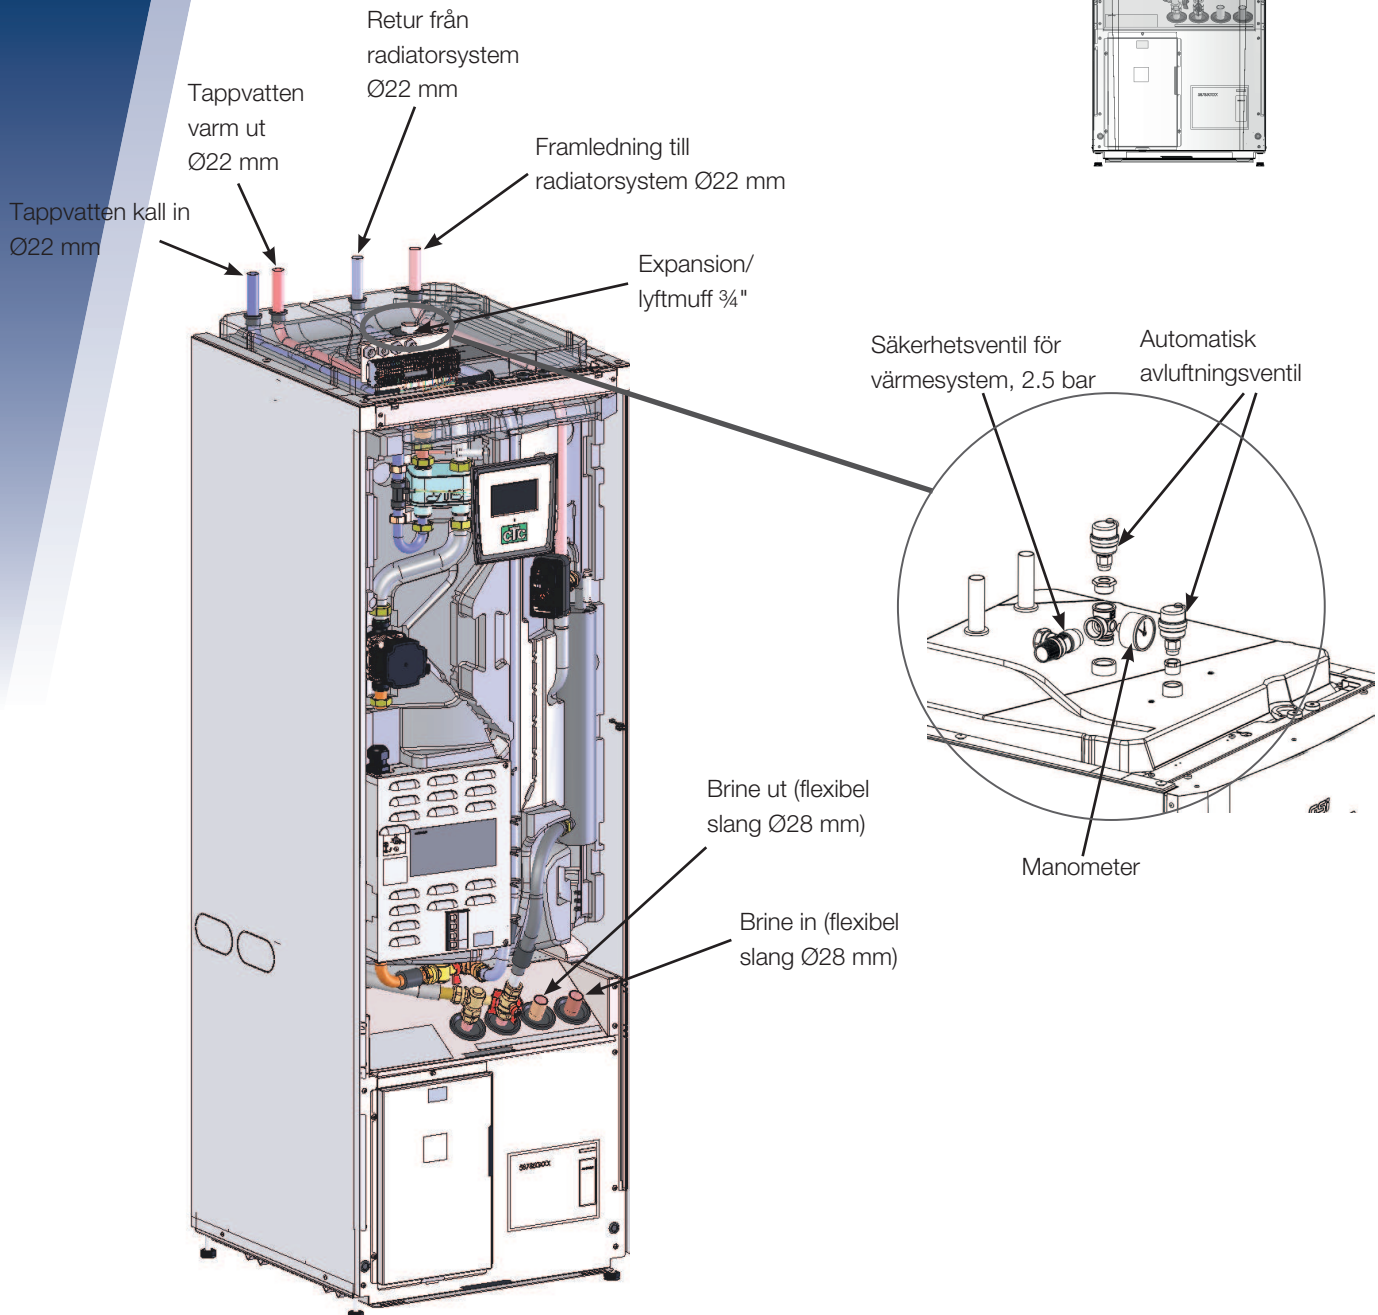
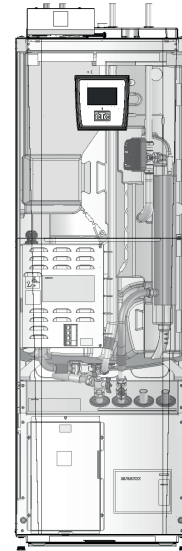


Översikt grundinstallation VVS*

CTC GS 6/ GS 8

Bergvärmepump






*Denna översikt är endast ett hjälpmedel vid installation, alla säkerhetsföreskrifter samt installationsanvisningar i installations- och skötselanvisning för produkt måste följas.

Översikt grundinstallation EL*


CTC GS 6/ GS 8

Bergvärmepump

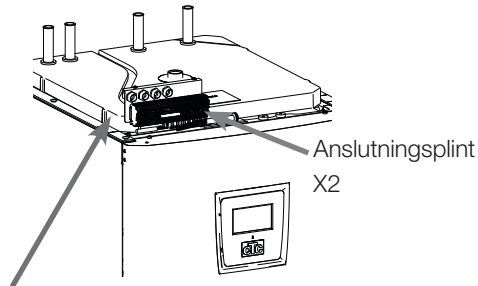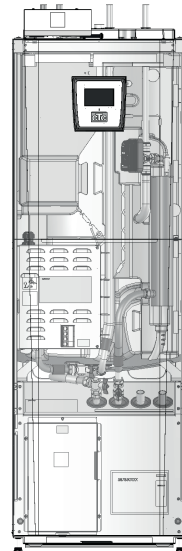

Matningskabel

Elanslutningen ska föregås av en allpolig brytare och en jordfelsbrytare med fördröjt frånslag i centralen. Anläggningen ska dimensioneras så att alla erforderliga regler och krav uppfylls, läs Installations- och skötselansvisning.

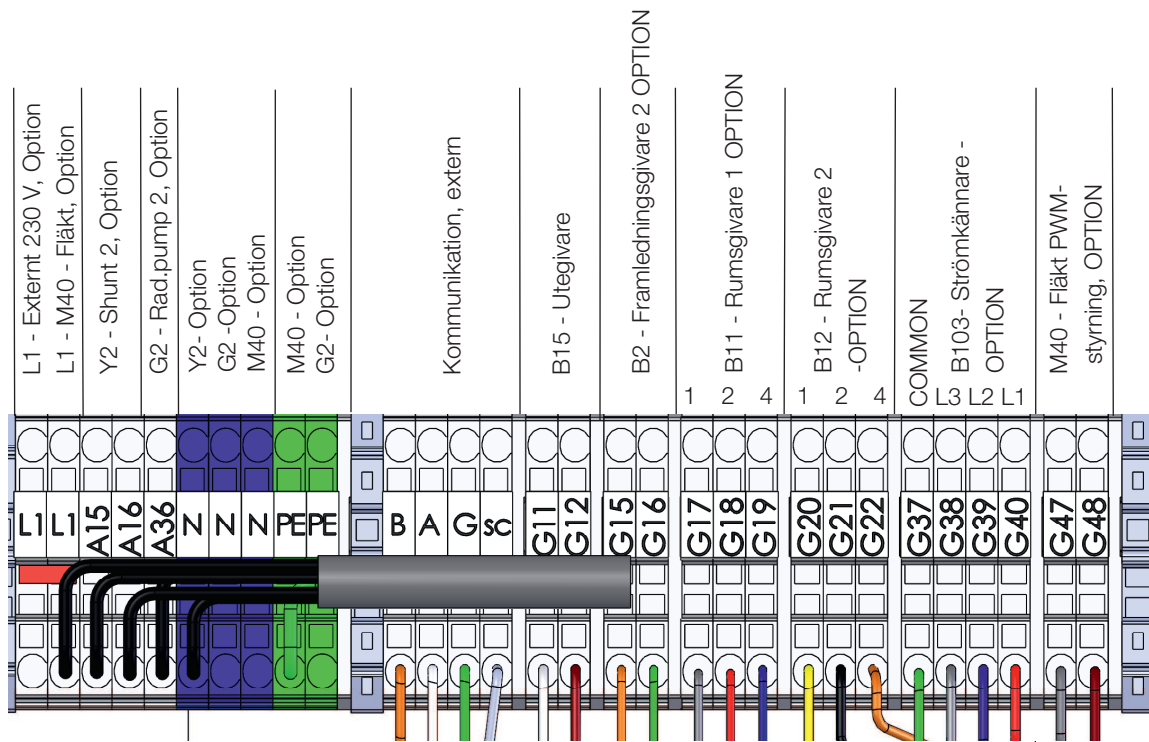

Anslutningsplint X2

*Denna översikt är endast ett hjälpmedel vid installation, alla säkerhetsföreskrifter samt installationsanvisningar i installations- och skötselansvisning för produkt måste följas.