
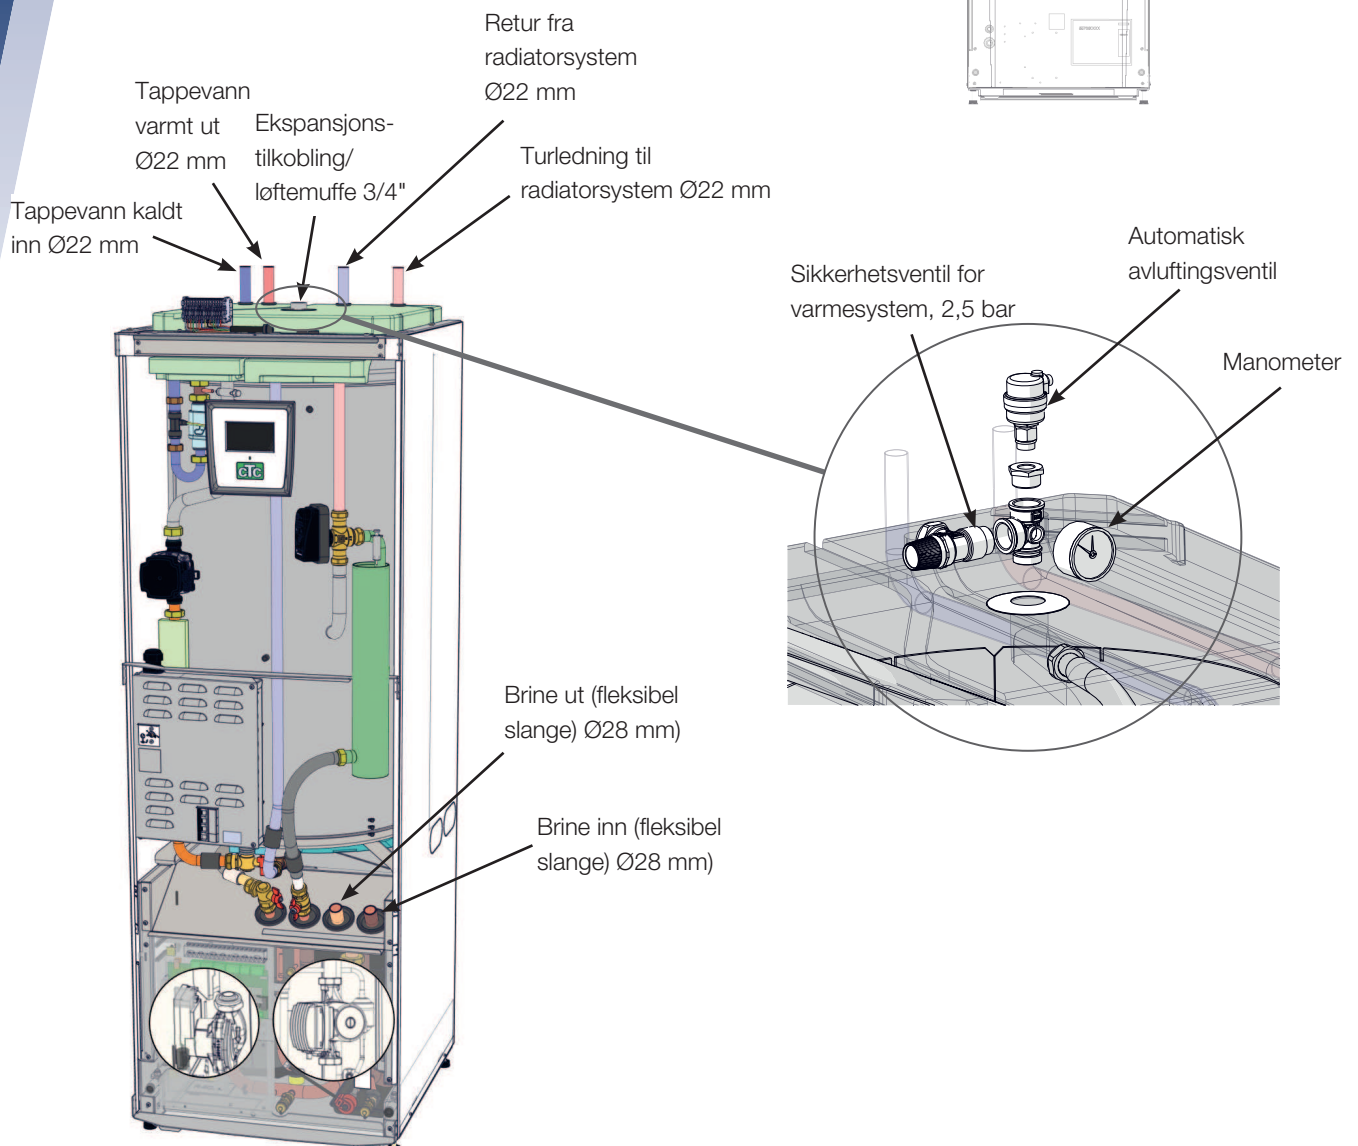
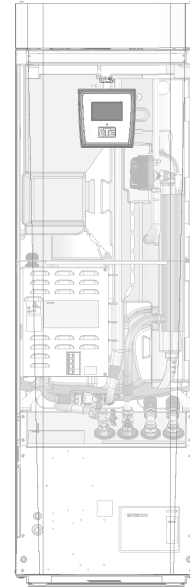


Oversikt grunninstallasjon VVS*

CTC GSi 12

Modulerende bergvarmepumpe






*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.

Oversikt grunninstallasjon EL*

CTC GSi 12


Modulerende bergvarmepumpe

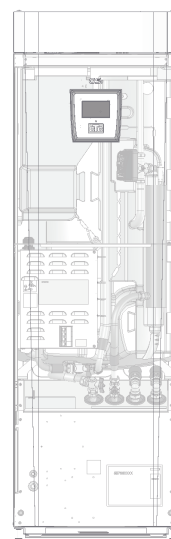

Matekabel

Strømtilkobling må skje over en allpolet bryter og en jordfeilbryter i sentralen. Anlegget må dimensjoneres slik at alle eksisterende krav og regler oppfylles, se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.

Tilkoblingsskinne X2

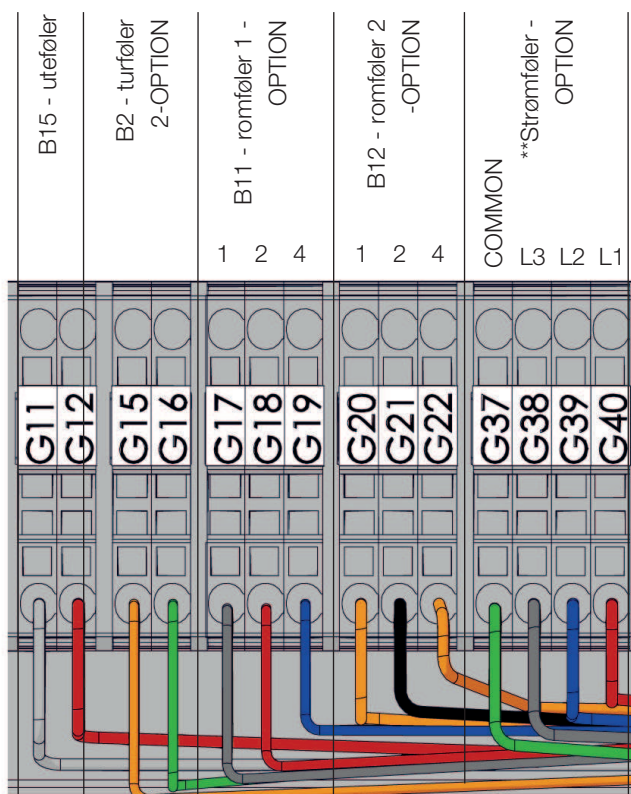

Tilkoblingsklemme X2

**Strømføler gjelder ikke 1x230V

*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.