
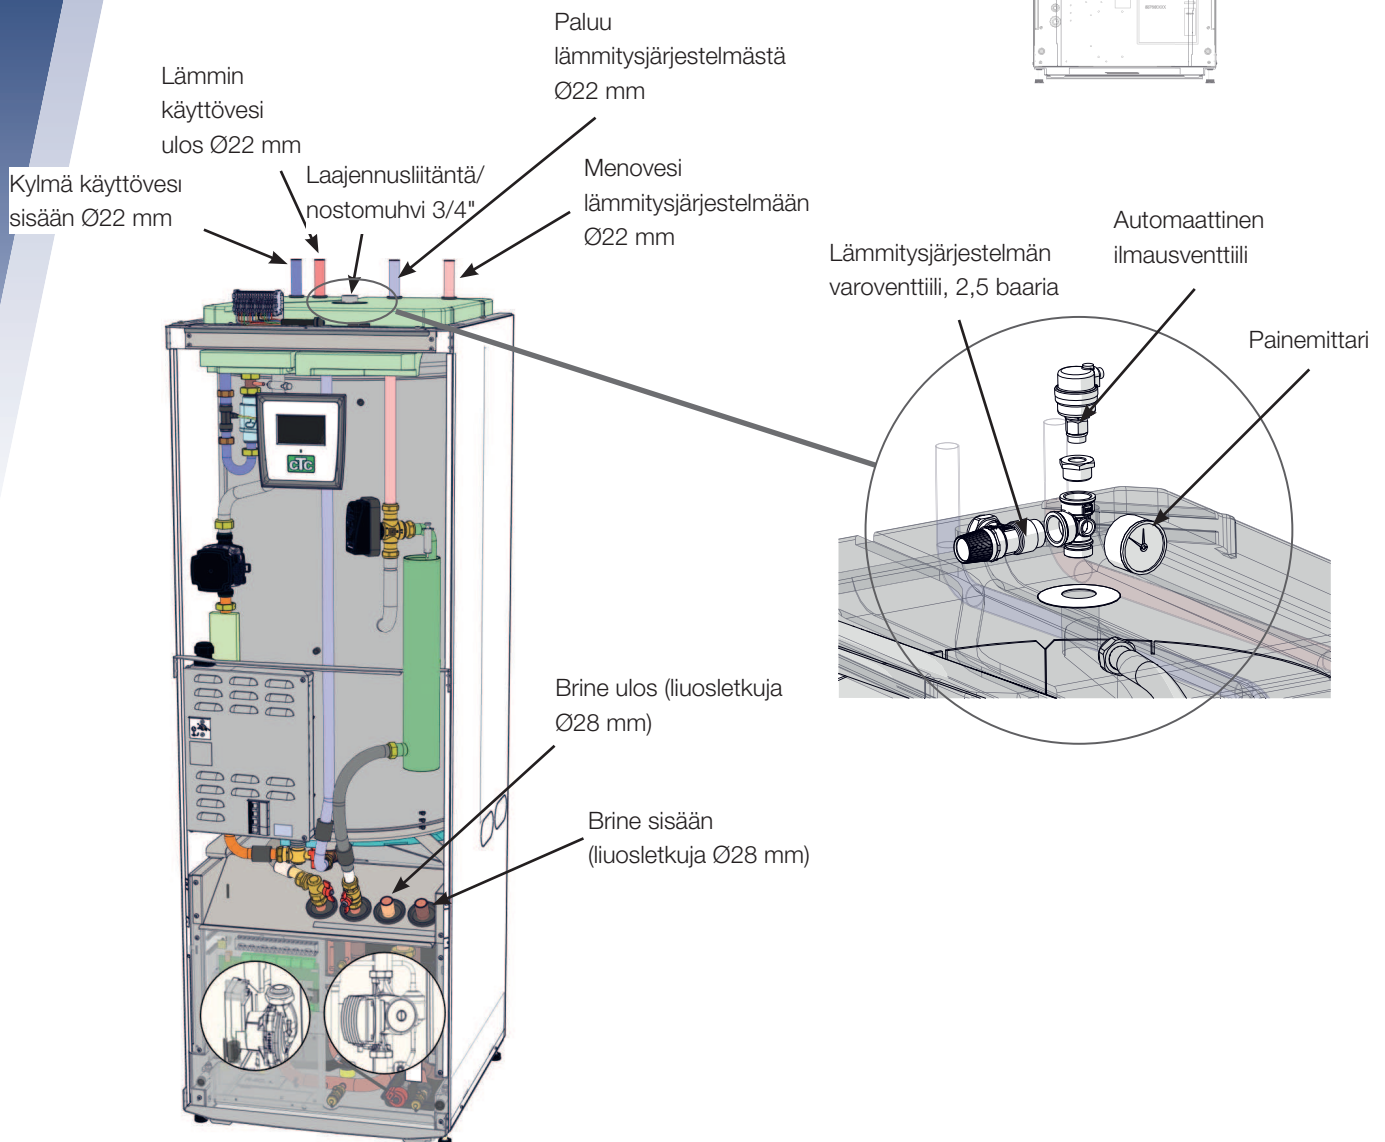
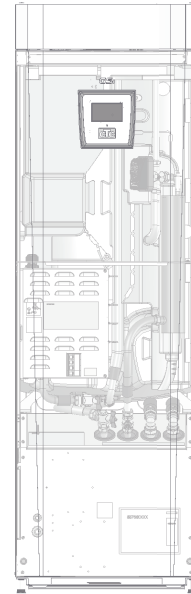


Yleiskatsaus: LKV-perusasennus*

CTC GSi 12




Moduloiva kallioliämpöpumppu



*Tämä yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden kaikkia turvamääräyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.


CTC GSi 12

Moduloiva kalliolämpöpumppu

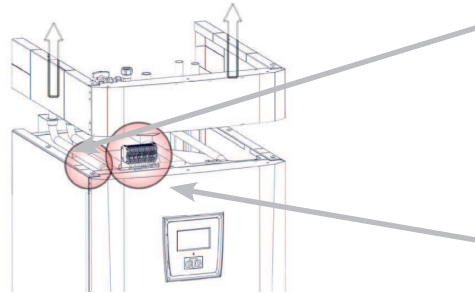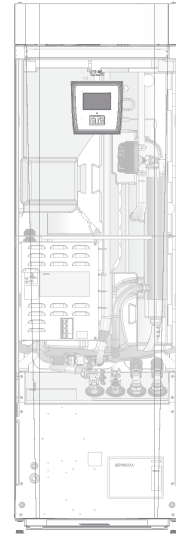

Syöttökaapeli
Sähköliitännän edellä on oltava moninapainen turvakytkin ja keskuskytkennässä on oltava vikavirtasuojakytkin. Laitteisto on mitoitettava siten, että kaikkien asianmukaisten sääntöjen ja vaatimusten ehdot täyttyvät. Lue asennus- ja käyttöohjeet.

Riviliitin X2

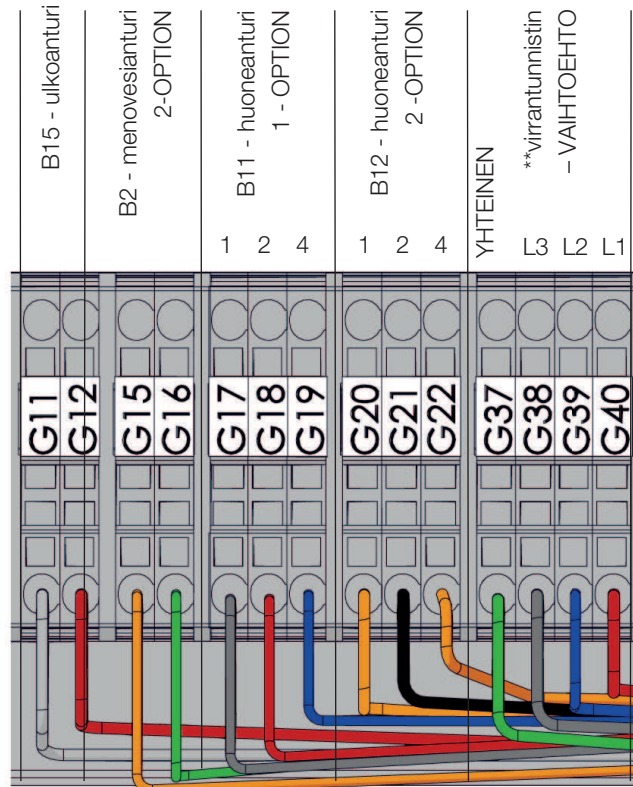

Liitännärima X2

**Virrantunnistin ei koske vaihtoehtoa 1x230

*Tämä yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden kaikkia turvamääräyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.